

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

**“POR EL CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SE
HACEN UNOS REQUERIMIENTOS”**

**EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURÍDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS EN USO
DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y**

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, según el numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, ejerce funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.

Que según el numeral 12 del artículo 31 de la misma Ley, la CVS, ejerce funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Con el ánimo de fortalecer la gestión ambiental y en especial nuestro ejercicio como máxima autoridad ambiental en el departamento de Córdoba, en la CAR-CVS, contemplamos como prioridad la Optimización de los procesos operativos de control, evaluación y seguimiento ambiental.

Que, en atención a lo anterior, profesionales adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación CVS, realizaron visita técnica al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de San Antero en seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, generándose el informe de visita ASA No. 2023-248 de fecha 04 de abril de 2023, en el cual se indica:

“(…) 3. ACTIVIDADES REALIZADAS

El 4 de abril del 2023, se trasladaron los contratistas de la CVS hacia el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de San Antero con el fin de realizar una visita de seguimiento al PSMV del municipio.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

Las aguas residuales servidas del municipio son tratadas en un sistema de tratamiento ubicado en las coordenadas en N 9°22'46.1424" W 75°46'09.8112" encontrando lo siguiente:



Imagen 1. Sistema de tratamiento de aguas residuales

La estructura de entrada, no posee una rejilla para el control de sólidos ya que fue retirada y un vertedero utilizado como instrumento de medición de caudal, la cual presenta deterioro.

Se observó en la estructura de lechos de secado para los lodos generados en las labores de mantenimiento, donde se observa gran acumulación de residuos sin darle disposición; además de material vegetal.



Estructura de entrada


Cuenta con un tren de 3 lagunas, las cuales realizan su descarga sobre el Arroyo Cardales. Al momento de la visita fue posible verificar que los taludes se encuentran enmontados, hay

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

especies de árboles de gran tamaño que llegan al espejo de agua. En las orillas de las lagunas hay gran cantidad de vegetación y se observó nata sobrenadante.

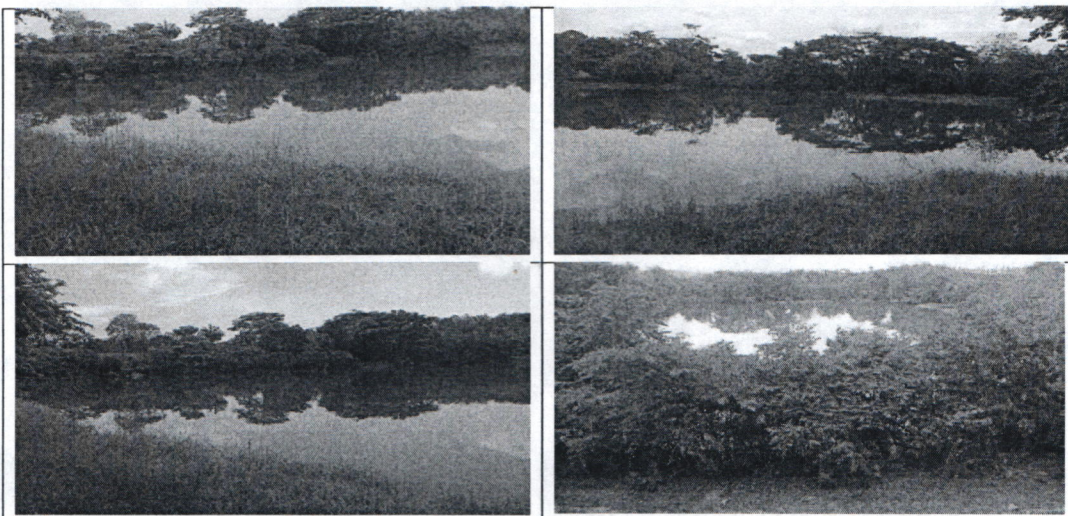

Sistema Lagunar





Taludes

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

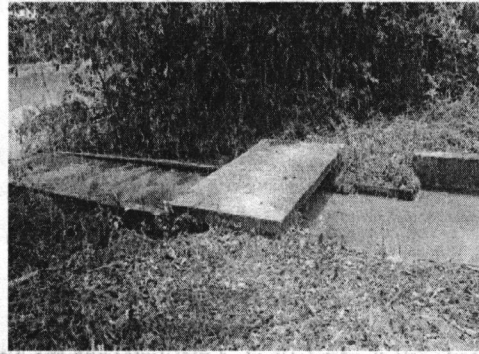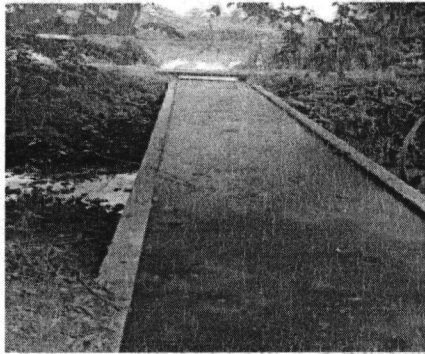


Estructura de interconexion

Las aguas provenientes de las lagunas llegan a un canal, el cual, se encuentra enmontado, posteriormente llega a una canaleta parshall que vierte al Arroyo Cardales, donde el agua tiene una coloración verde, no se percibieron olores nauseabundos pero la estructura esta destruida en el talud del arroyo lo que está causando erosión en el mismo.



Estrutura de entrega del vertimiento

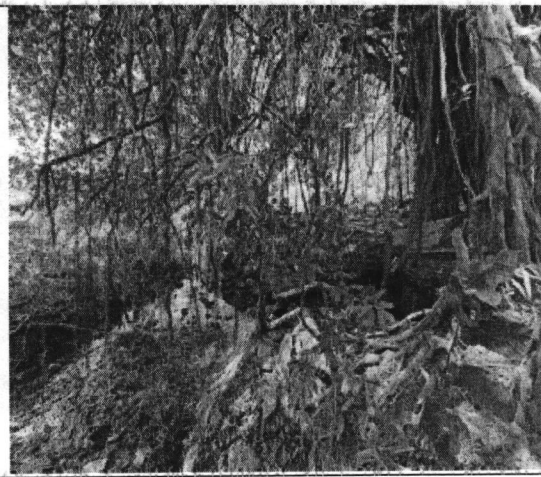


Estrucutra destruida

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS


AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

Se realizo visita en la estación de bombeo ubicado en el barrio Nueva Esperanza en el momento de la visita no estaba funcionando y en malas condiciones estructurales. Se pudo verificar que actualmente se está realizando un vertimiento en un canal de aguas lluvias que conecta con caño lobo, para posteriormente llegar al mar; en el sitio no se percibieron malos olores.

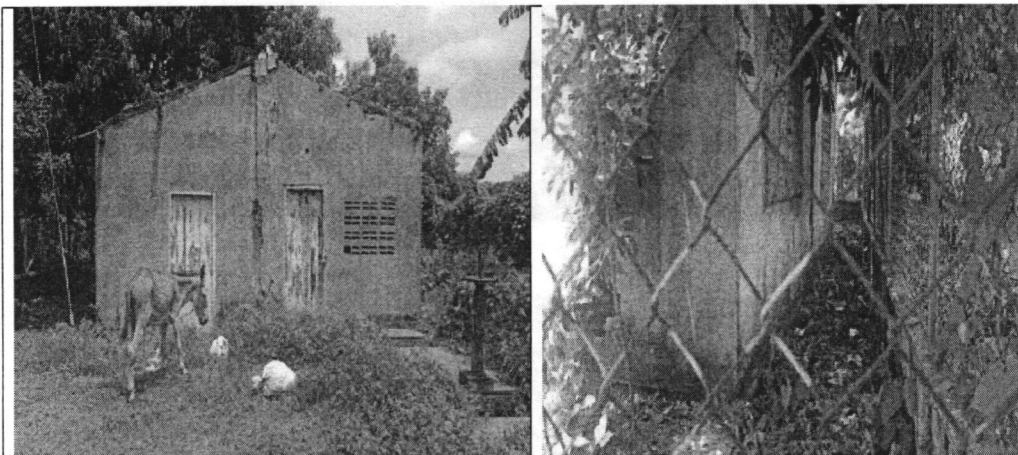

EBAR Nueva Esperanza

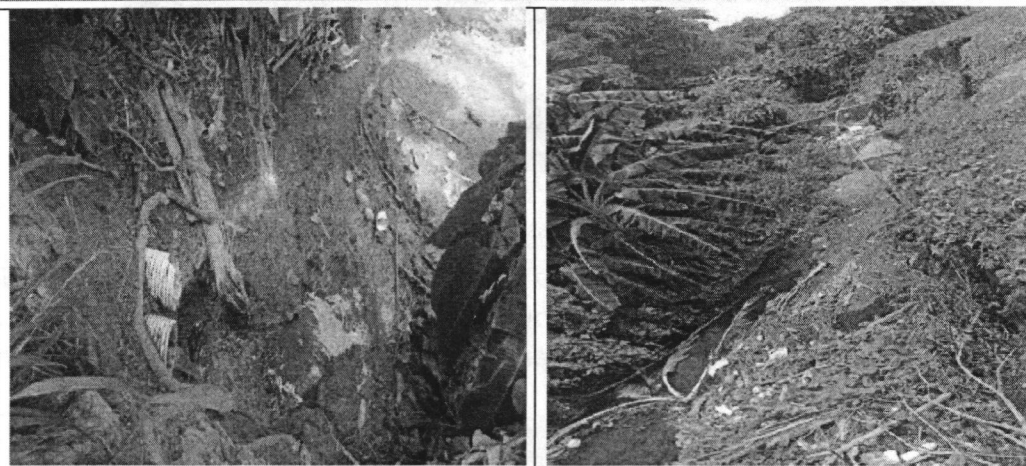


Vertimiento generado por la EBAR

Se realizó visita en la estación de bombeo ubicado en el barrio El Paraíso, en el momento de la visita no estaba funcionando se observaron las estructuras en malas condiciones y se realiza vertimiento en un arroyo que pasa por su parte trasera.


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

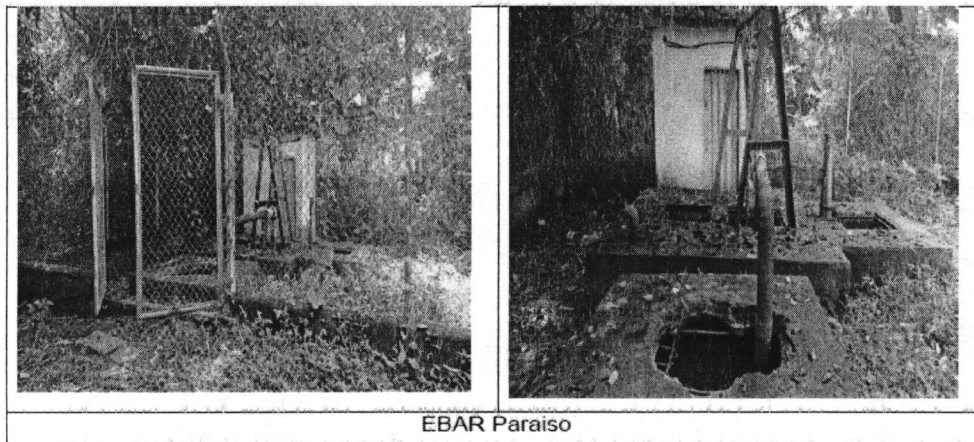

Se realizo visita en la estación de bombeo ubicado en el barrio Minuto de Dios, en el momento de la visita no estaba funcionando se observaron las estructuras en malas condiciones y se realiza vertimiento en un arroyo que pasa por su parte trasera que a su vez recibe vertimientos de las viviendas aledañas por lo que se perciben fuertes olores nauseabundos.

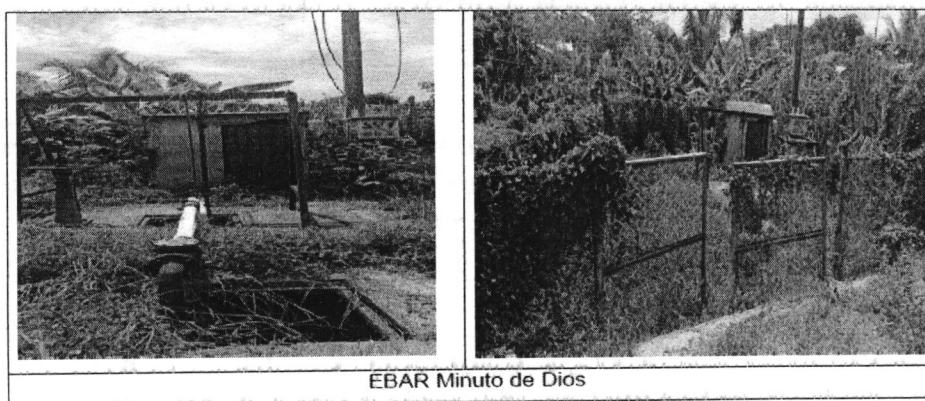

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023



Vertimiento generado por la EBAR

En el recorrido también se visitó el sistema de tratamiento en el corregimiento El Porvenir (Mandalay), el cual no se encuentra en operación según lo informado por la comunidad aledaña.

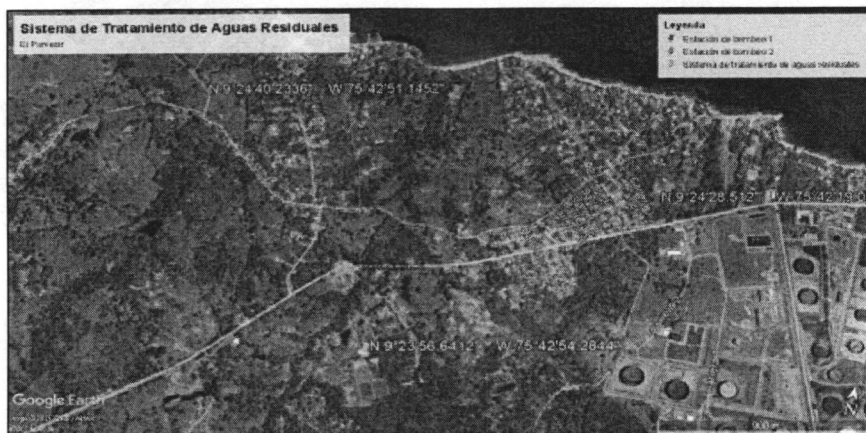



Imagen 2. Sistema de tratamiento de aguas residuales

Cuenta con estructura de entrada que presenta deterioro y enmontada, como se muestra en las fotografías.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS


AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

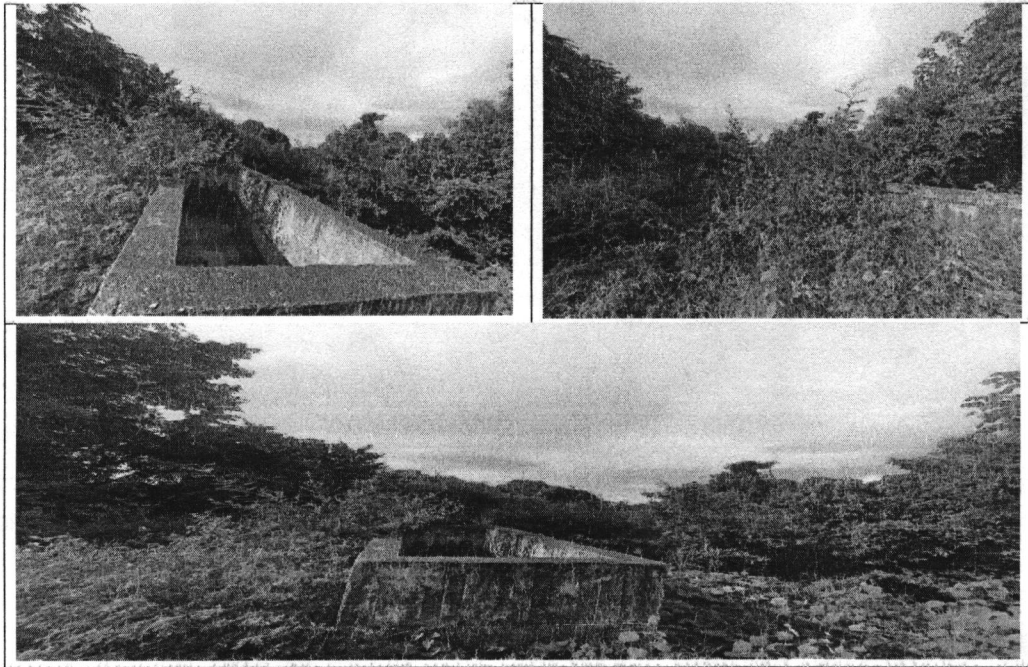

El sistema de tratamiento de aguas residuales del corregimiento El Porvenir (Mandalay) está conformado por cuatro lagunas, que según la comunidad no están funcionando. En general las lagunas se observan los taludes definidos, pero presentan nata sobrenadante y la geomembrana ha sido retirada de los taludes en su gran mayoría, adicionalmente presentan vegetación en el interior.

Lo anterior puede observarse en las siguientes fotografías:

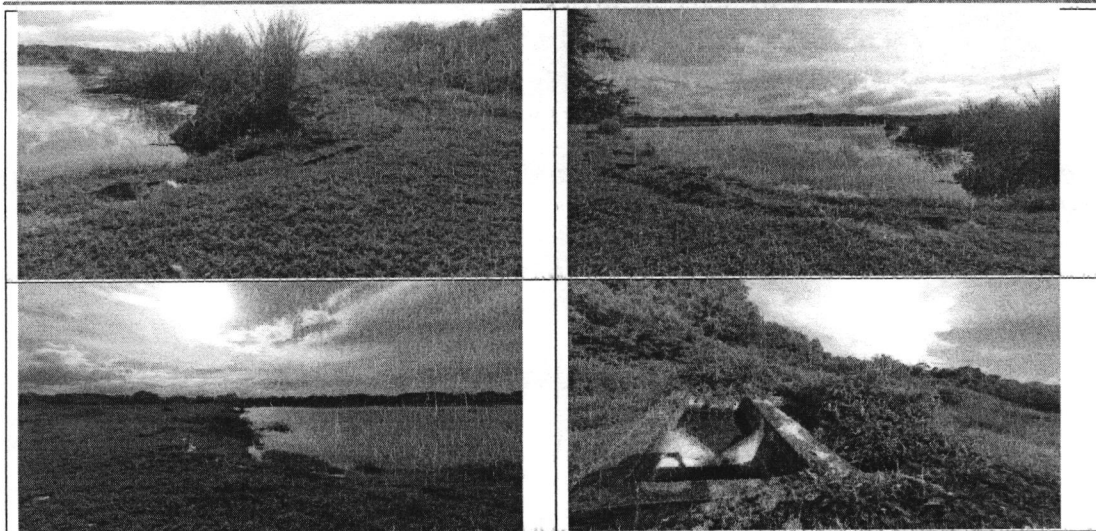


La red de alcantarillado en el corregimiento “El Porvenir” cuenta con dos estaciones de bombeo las cuales se visitaron. En Ambas estaciones no se pudo verificar si se encontraban en funcionamiento. Ya que estas estaban cerradas.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS


AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

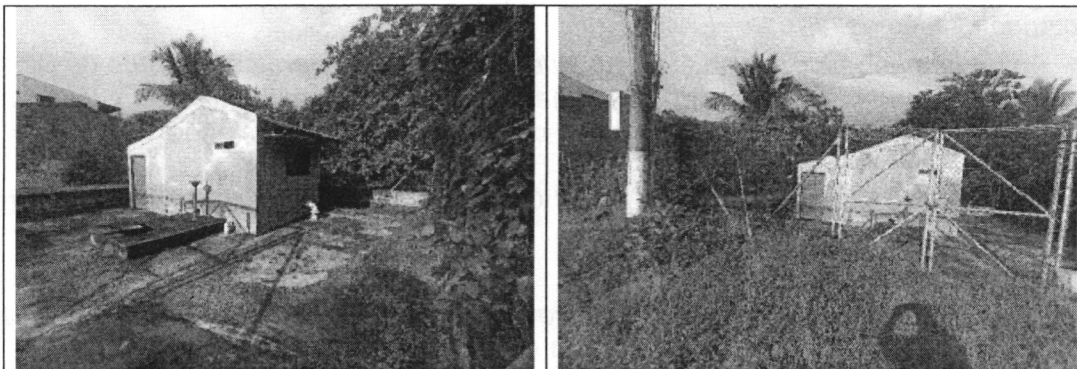

Estación de bombeo 1

En el caso de la estación 2, no se pudo acceder al interior debido a que existe un rebosamiento en un manhol que está cerca de la entrada.

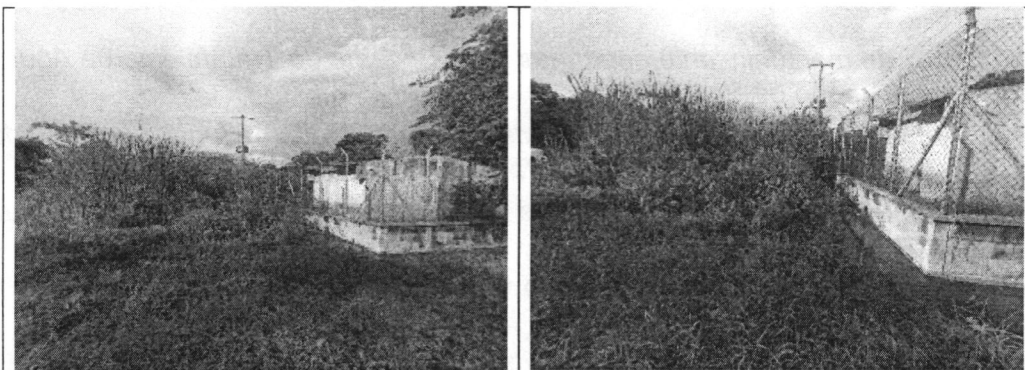

Estación de bombeo 2

4. CONCLUSIONES

De acuerdo, a lo visto en la visita a los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales STAR casco urbano del Municipio de San Antero podemos concluir:

- *Se evidenció que el sistema cuenta con una estructura de entrada, la cual no posee una rejilla para el control de sólidos y el vertedero utilizado como instrumento de medición de caudal se encuentra deteriorado, donde no se hace el manejo adecuado a los residuos extraídos en las labores de mantenimiento, dado que los lechos de secado estas llenos y presentan maleza y hay residuos dispuestos directamente en el suelo, incumpliendo lo establecido en el RAS 2017.*
- *Los taludes se encuentran enmontados, hay especies de árboles de gran tamaño que llegan al espejo de agua. En las orillas de las lagunas hay gran cantidad de vegetación y se observó nata sobrenadante.*
- *Las aguas provenientes de las lagunas llegan a un canal, para posteriormente llegar a una canaleta Parshall que vierte al Arroyo Cardales, donde el agua tiene una coloración verde,*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

se percibieron olores nauseabundos y la estructura presenta deterioro en el final por lo que está afectando el talud del arroyo.

- La estación de bombeo ubicado en el barrio Nueva Esperanza, Paraíso y Minuto de Dios se encuentran fuera de funcionamiento en malas condiciones estructurales y causan vertimientos directos a los cuerpos de agua que pasa en su la parte posterior.

De acuerdo, a lo visto en la visita al STAR del Corregimiento de El Porvenir (Mandalay) podemos concluir:

- En las lagunas se observan los taludes definidos, pero presentan nata sobrenadante y la geomembrana ha sido retirada de los taludes en su gran mayoría, adicionalmente presenten vegetación en el interior, presuntamente no se encuentran en funcionamiento.

- La estación de Bombeo No. 2 está realizando vertimiento directo al suelo que llega a un arroyo aledaño.

En general, la empresa AQUALIA y el municipio de San Antero está incumpliendo en lo siguiente:

☐ *No realiza labores de mantenimiento oportunas en el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano de San Antero.*

☐ *Realiza vertimiento directo a diversos cuerpos de agua por la falta de funcionamiento de las estaciones de Bombeo Nueva esperanza, Paraíso y Minuto de Dios.*

☐ *No realiza labores de mantenimiento oportunas en el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Corregimiento El Provenir.*

☐ *Realiza vertimiento al suelo por rebosamiento en la Estación de Bombeo No. 2 en el corregimiento El Porvenir*

☐ *No cuenta Permiso de Vertimientos aprobado, para el STAR del corregimiento El Porvenir.*

De acuerdo al oficio Radicado No. 20231101182 del 7 de febrero de 2023, la empresa AQUALIA S.A. E.S.P. hizo entrega a la Corporación del Informe de Cumplimiento del PSMV del municipio de San Antero para el segundo semestre del 2022 en el cual establecen los plazos para el cumplimiento de los objetivos, metas y programas establecidos en el mencionado PSMV.

De igual forma, la empresa AQUALIA S.A.E.S.P presentó caracterización para el segundo semestre del 2022 mediante el reporte de resultados de muestreo realizado a la salida de la laguna – San Antero.

Una vez realizado el análisis de los resultados ofrecidos por el laboratorio AMBIELAB se corrobora el valor de la carga en kg/d de DBO₅.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

- Caudal de salida de la PTAR: 0,63/s
- Concentración DBO₅ salida de la PTAR: 11,40 mg O₂/L

Para calcular la Carga de DBO₅ generada:

- Carga = Caudal x Concentración
- Carga = $0,63 \frac{L}{s} \times 11,40 \frac{mgO_2}{L} = 7,21 mg/s$

Realizando la conversión a Kg/d

$$\text{Carga: } 7,21 \frac{mg}{s} \times \frac{1kg}{1000000mg} \times \frac{60s}{1min} \times \frac{60min}{1Hora} \times \frac{24Horas}{1dia} = 0,62 \frac{kg}{d} \text{ de DBO}_5$$

$$\text{Carga} = 0,62 \text{ de DBO}_5$$

Es decir, que los límites de los parámetros a cumplir de acuerdo a la Resolución 631 del 2015 son los menores a una carga de $625 \frac{kg}{d}$ de DBO₅

PARAMETRO FISICOQUIMICOS	CARGA GENERADA	VALORES MAXIMOS PERMITIDOS	CUMPLE	NO CUMPLE
Ph (Promedio)	6,9	De 6 a 9	X	
DQO	62,22	180	X	
DBO ₅	11,40	90	X	
Solidos suspendidos Totales	28	90	X	
Grasa y A Aceites	<5,85	20	X	
Sustancias Activas de Azul de Metileno SAAM	4,28	-		-
Solidos Sedimentables	<0,1	5	X	
Hidrocarburos				
Hidrocarburos Totales	1,89	-		-
Compuestos de Fósforos				
Ortofosfatos	3,75	-		-
Fósforos Totales	4,59	-		-
Compuestos de Nitrógeno				
Nitratos	4,23	-		-
Nitritos	<0,015	-		-
Nitrógeno Amoniacal	3,45	-		-
Nitrógeno Total	<5,00	-		-
Parámetros Bacteriológicos				
Coliformes Totales	765000	-		-
Escherichia Coli	250000	-		-

De acuerdo a lo anteriormente manifestado, la empresa AQUALIA S.A.E.S.P está cumpliendo con la norma del vertimiento en el sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de San Antero.

Así mismo, se reporta que no hubo un incremento considerable en este periodo y se mantiene una cobertura del 79%.

Para el STAR del corregimiento Mandalay se remite las caracterizaciones de la entrada, pero se manifiesta que actualmente no se está generando vertimientos. (...)"

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

**CONSIDERACIONES JURÍDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN**

La Constitución Política de Colombia, consagra normas de stirpe ambiental en las que se erige como principio común la conservación y protección al medio ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un ambiente sano y la obligación radicada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y siendo esta la norma de normas, según lo consagra el artículo 4 de la misma, las normas que la desarrollen deben estar en concordancia con esta, so pena de nulidad.

Dentro de los artículos constitucionales que desarrollan aspectos de contenido ambiental, se pueden encontrar los siguientes:

“Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

“Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.

Es deber constitucional, tanto de los particulares como del estado, propender por el derecho colectivo a un ambiente sano y proteger los recursos naturales.

Que un ambiente limpio y saludable, es esencial para gozar de los Derechos humanos fundamentales, por lo que el Derecho al ambiente sano se extiende a la protección de todas las dimensiones necesarias para el equilibrio del medio, en el cual se desarrollan todas las personas.

La Ley 1333 de 2009 en el artículo 1, establece la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales, para el caso que no ocupa Corporación Autónoma Regional de los Valle del Sinú y del San Jorge – CVS, en consecuencia, esta entidad esta investida con capacidad para adelantar los procesos sancionatorios contra los infractores de la normatividad ambiental. Lo cual guarda estricta consonancia con las funciones de protección a los recursos naturales, atribuidas mediante Ley 99 de 1993, actuando como máxima autoridad en materia ambiental dentro de su jurisdicción.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

La ley 99 de 1993 artículo 31, concerniente a las funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales - CVS, dispone en el numeral 12 que le corresponde a las corporaciones autónomas regionales *“ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos o gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, el aire o a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.*

La Ley 99 de 1993, en el numeral 2 establece que las Corporaciones Autónomas Regionales deberán *“Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”.*

En virtud del articulado anterior, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suficientes para adelantar el respectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el fin que mueve su actuación es la preservación y protección del medio ambiente, garantizando con esto que los recursos naturales sean utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia como lo es el Decreto - Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, para garantizar su disfrute y utilización.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN

En virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento sancionatorio podrá iniciarse por la autoridad ambiental de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado.

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa infracciones: *“Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto – Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente”.*

“Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil”.

El artículo 10 de la ley 1333 de 2009, establece que *“La acción sancionatoria ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción. Si se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el término empezará a correr desde el último día en que se haya generado el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación de las normas o generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier tiempo”.*

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y tratándose de infracciones ambientales, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, es la entidad investida de competencia para actuar por los presuntos hechos contraventores en materia ambiental ocurridos, por tanto en el caso concreto una vez determinada la responsabilidad de los infractores, la posible sanción a aplicar sería de imposición de una multa, contemplada en la Ley 1333 de 2009 en su **Artículo 40 numeral 1. SANCIONES**. *“Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:*

- 1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*
- 2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.*
- 3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.*
- 4. Demolición de obra a costa del infractor.*
- 5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.*
- 6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.*
- 7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.*

PARÁGRAFO 1o. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.”

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS

Que el artículo 5° de la Ley 99 de 1993, establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene entre sus funciones, regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente y dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir la contaminación geosférica e hídrica en todo el territorio nacional (numerales 2 y 11).

Que el Decreto 1077 de 2015, considera en la parte 3 del Régimen Reglamentario del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico en su Título 1 - Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, en el Capítulo 1 – Definiciones, lo siguiente:

Artículo 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, adóptense las siguientes definiciones: (...)

59. Aguas residuales municipales. Son las aguas vertidas, recolectadas y transportadas por el sistema de alcantarillado público, compuestas por las aguas residuales domésticas y las aguas no domésticas. (...)

La Resolución N° 1433 de 2004 en su artículo 6° expresa: “Seguimiento y Control. El seguimiento y control a la ejecución del PSMV, se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes.

Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes parámetros: DBO5 DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH.

Así mismo el artículo 8° contempla: “Medidas Preventivas y Sancionatorias. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la presente resolución conllevará la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la Ley 99 de 1993.”

El Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 2.2.3.3.5.18 y 2.2.3.3.5.19 consagra:

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.18. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV. Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios.

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios.

La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes.

PARÁGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.19. Sanciones. El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya."

Así mismo la Ley 142 de 1994 establece en su "Artículo 5°. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. "

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa retributiva deberán presentar a la autoridad ambiental competente el plan de Saneamiento y Manejo de

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

Vertimientos, PSMV, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual deberá contener las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos.

Dicho, plan contendrá la meta, individual de reducción de carga contaminante de los usuarios mencionados que se fijará por la autoridad ambiental competente, cuyo cumplimiento se evaluará de acuerdo con los compromisos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos;

Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 30 del Decreto 3100 de 2003, para los usuarios prestadores del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, el PSMV hará las veces, del respectivo Plan de Cumplimiento.

ARTÍCULO 1º de la Ley 1433 de 2004, establece: *PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PSMV. Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente.*

El Plan deberá formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias.

Que el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: *Requerimiento de permiso de vertimiento.* Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

Que el artículo 2.2.3.3.5.7 del Decreto 1076 de 2015 establece: *Otorgamiento del permiso de vertimiento.* La autoridad ambiental competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución.

La Resolución N° 330 DE 2017, (RAS 2017), modificado por el artículo 39 de la Resolución 799 de 2021, establece; Artículo 125. TRATAMIENTO DE LODOS GENERADOS EN LA POTABILIZACIÓN. Los lodos evacuados de los procesos unitarios deberán ser sometidos a técnicas de homogeneización, complementadas con tratamientos de espesamiento y deshidratación. Bajo ninguna circunstancia se permite la descarga o almacenamiento final de lodos sin previo tratamiento.

Deberán tenerse en cuenta los requerimientos del artículo 123 de esta Resolución, enfocándolo a la selección del tratamiento de lodos, con especial relevancia en cuanto al análisis de costos, además de las siguientes consideraciones, según la técnica escogida:

1. Homogeneización: se tendrá que dimensionar una estructura en la cual se asegure mezcla completa, cuyo volumen sea como mínimo equivalente a poder almacenar el volumen de purga del sedimentador, más el 75% del volumen de lavado de un filtro. El tiempo de retención no podrá superar las 6 horas, la geometría del tanque podrá ser circular, rectangular, o de otra superficie que garantice flujo a pistón; siempre y cuando se garantice un nivel de potencia del mezclado superior a 5 W/m³.

2. Espesamiento de lodos: deberá diseñarse un sistema con tasa de carga superficial para lodos de hidróxido entre 15-25 kg/m²/d y para lodos de ablandamiento entre 100-200 kg/m²/d, con tiempo de retención de entre 6 a 12 horas y concentración de sólidos media de salida del 6%. Se permitirá considerar tecnologías que empleen sistemas de espesamiento mecánico o por etapas combinadas ya sea gravitacional y mecánico, para lo cual se deberán justificar las diferentes tasas en función del tipo de tecnología y coagulante empleado en la planta.

3. Deshidratación por lechos de secado: es una técnica manual en donde se deben tener mínimo cuatro celdas. Su diseño depende del caudal de salida de la descarga de lodos o de espesamiento, con profundidades de aplicación de 0.3 a 0.9 metros; para lodos sin acondicionar, se deben aplicar cargas de entre 15 a 20 lt de lodo/m²/día, con un ciclo de secado de 3 a 4 días.

4. Deshidratación por lagunas de secado: es una técnica manual en donde se deben tener mínimo dos lagunas, considerándose que ocurren de manera implícita los procesos de homogeneización, espesamiento y deshidratación. Diseñada a partir del parámetro de carga de sólidos comprendido entre 40 kg/m²/d para regiones húmedas y 80 kg/m²/d para regiones secas; la profundidad de la laguna debe estar entre 0.50 y 1.20 metros.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

5. Deshidratación mecánica: son los filtros prensa, filtros prensa de banda, filtros al vacío y centrífugas/decanter, que deben garantizar una concentración de sólidos entre 25% a 35% a la salida, de acuerdo con las siguientes especificaciones que deben ser entregadas al fabricante del equipo: la concentración de sólidos a la entrada, el tipo de composición del lodo, temperatura, y el caudal de lodo o carga de lodo afluente (según lo requiera el equipo).

PARÁGRAFO 1o. *En el caso de una PTAP existente que tenga alguno de los tipos de tratamiento mencionados en este artículo, se deberá evaluar la pertinencia de complementar el tren de tratamiento de lodos, a partir del aprovechamiento de la infraestructura construida, según su eficiencia y parámetros de concentración de salida de los sólidos tratados.*

PARÁGRAFO 2o. *De acuerdo con la caracterización de los lodos y la eficiencia del tratamiento definido, se tendrá que evaluar la necesidad de utilizar productos químicos (coagulantes, floculantes, coayudantes, alcalinizantes y acidificantes) para su acondicionamiento y, de ser así, implementar esta actividad antes de la entrada a las estructuras de tratamiento de lodos.*

PARÁGRAFO 3o. *Cuando la capacidad de producción de la PTAP sea menor de 100 l/s, y se tengan concentraciones de lodos menores o iguales del 4%, se aceptará que la estructura de entrada al tren de tratamiento de lodos trabaje como homogeneizador y espesador de manera simultánea, sin embargo, se deben garantizar una concentración de sólidos entre 25 a 35% a la salida del sistema.*

ARTÍCULO 126. DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS TRATADOS. *Una vez los sólidos tratados cumplan las exigencias descritas en el artículo anterior, deberán ser dispuestos en concordancia con las indicaciones dispuestas por la autoridad ambiental local, previa solicitud y aprobación oficial de dicha entidad. (...)*

Esta Corporación tomando como fundamento la información y pruebas aludidas en el Informe de visita ASA No. 2023-248 de fecha 04 de abril de 2023, existe mérito suficiente para iniciar investigación administrativa de carácter ambiental en contra del **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, representado legalmente por el Alcalde LORMANDY MARTÍNEZ DURÁN y/o quien haga sus veces y a la empresa **AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.**, identificada con Nit N° 901362452-7, representada legalmente por el señor JOSÉ RAMÓN DIEZ-CABALLERO PASCUAL y/o quien haga sus veces, por el presunto incumplimiento a las normas ambientales, toda vez que no se han realizado labores de mantenimiento oportunas en el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano de San Antero, se está realizando vertimiento directo a diversos cuerpos de agua por la falta de funcionamiento de las estaciones de Bombeo Nueva esperanza, Paraíso y Minuto de Dios,

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

no se han realizado labores de mantenimiento oportunas en el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Corregimiento El Provenir, se está realizando realiza vertimiento al suelo por rebosamiento en la Estación de Bombeo No. 2 en el corregimiento El Porvenir y no se cuenta con Permiso de Vertimientos aprobado, para el STAR del corregimiento El Porvenir.

De conformidad a lo establecido en las Resoluciones 2-2909 de 2016 y 2-3135 de 2017, le competen al coordinador de la oficina jurídica Ambiental de la CAR CVS dar inicio y adelantar las investigaciones administrativas ambientales en aplicación al procedimiento sancionatorio ambiental.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir investigación administrativa ambiental en contra del **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, representado legalmente por el Alcalde LORMANDY MARTÍNEZ DURÁN y/o quien haga sus veces y a la empresa **AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.**, identificada con Nit N° 901362452-7, representada legalmente por el señor JOSÉ RAMÓN DIEZ-CABALLERO PASCUAL y/o quien haga sus veces, por el presunto incumplimiento a las normas ambientales, por el presunto incumplimiento a las normas ambientales, toda vez que no se han realizado labores de mantenimiento oportunas en el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano de San Antero, se está realizando vertimiento directo a diversos cuerpos de agua por la falta de funcionamiento de las estaciones de Bombeo Nueva esperanza, Paraíso y Minuto de Dios, no se han realizado labores de mantenimiento oportunas en el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Corregimiento El Provenir, se está realizando realiza vertimiento al suelo por rebosamiento en la Estación de Bombeo No. 2 en el corregimiento El Porvenir y no se cuenta con Permiso de Vertimientos aprobado, para el STAR del corregimiento El Porvenir.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, representado legalmente por el alcalde LORMANDY MARTÍNEZ DURÁN y/o quien haga sus veces y a la empresa **AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.**, identificada con Nit N° 901362452-7, representada legalmente por el señor JOSÉ RAMÓN DIEZ-CABALLERO PASCUAL y/o quien haga sus veces, para que solicite el Permiso del corregimiento El Porvenir, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, representado legalmente por el alcalde LORMANDY MARTÍNEZ DURÁN y/o quien haga sus veces y a la empresa **AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.**, identificada con Nit N° 901362452-7, representada legalmente por el señor JOSÉ RAMÓN DIEZ-CABALLERO PASCUAL y/o

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

quien haga sus veces, para que realice las obras y/o actividades para eliminar los vertimientos directos generados en las estaciones de bombeo del casco urbano y del corregimiento El Porvenir así como en la estructura de entrada del STAR y se repare la estructura de salida del vertimiento para evitar la afectación en el talud del Arroyo Cardales.

ARTÍCULO CUARTO: Requerir al **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, representado legalmente por el alcalde LORMANDY MARTÍNEZ DURÁN y/o quien haga sus veces y a la empresa **AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.**, identificada con Nit N° 901362452-7, representada legalmente por el señor JOSÉ RAMÓN DIEZ-CABALLERO PASCUAL y/o quien haga sus veces, para que, realice las actividades de mantenimiento en el sistema de tratamiento que garantice su adecuado funcionamiento, todos los lodos generados en estas actividades deberán ser dispuestos de acuerdo a lo establecido en el RAS. Estas actividades deberán ser reportadas en los informes semestrales de avance del PSMV.

ARTÍCULO QUINTO: Requerir al **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, representado legalmente por el alcalde LORMANDY MARTÍNEZ DURÁN y/o quien haga sus veces y a la empresa **AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.**, identificada con Nit N° 901362452-7, representada legalmente por el señor JOSÉ RAMÓN DIEZ-CABALLERO PASCUAL y/o quien haga sus veces, para que en cuanto al mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, realicen las siguientes actividades y ser informadas y soportadas en los informes semestrales.

- *Remover la nata sobrenadante de las lagunas facultativas o de maduración y darles un manejo ambientalmente adecuado.*
- *Realizar mantenimiento de las lagunas definiendo los taludes.*
- *Realizar mantenimiento a las estructuras de entrada evitando la sedimentación y procesos de filtración.*

ARTÍCULO SEXTO: Notificar en debida forma el contenido del presente Auto al **MUNICIPIO DE VALENCIA**, representado legalmente por el alcalde **MUNICIPIO DE SAN ANTERO**, representado legalmente por el Alcalde LORMANDY MARTÍNEZ DURÁN y/o quien haga sus veces y a la empresa **AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.**, identificada con Nit N° 901362452-7, representada legalmente por el señor JOSÉ RAMÓN DIEZ-CABALLERO PASCUAL y/o quien haga sus veces y/o a sus apoderados debidamente constituidos, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 artículo 19.

PARAGRAFO 1: De no ser posible la notificación personal se procederá a la notificación por aviso según las normas de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS


AUTO N° 15825

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2023

ARTICULO OCTAVO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de Córdoba para su conocimiento y fines pertinentes en atención a lo preceptuado en el artículo 56, de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO NOVENO: El presente Auto rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

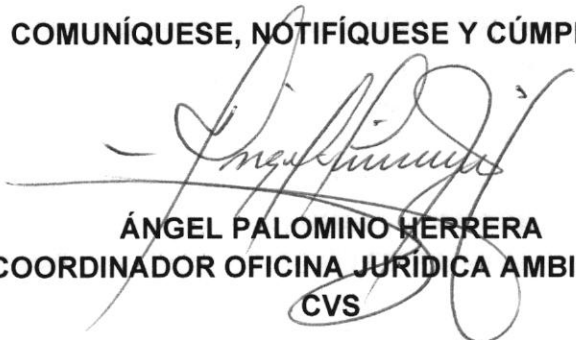

ÁNGEL PALOMINO HERRERA
COORDINADOR OFICINA JURÍDICA AMBIENTAL
CVS

Proyectó: Mónica García/Abogada oficina Jurídica CVS.